


zasypka: pod jezdniami- piaskiem o granulacji 0,2-2 mm z zagęszczaniem wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu średniego lub ciężkiego.
poza jezdniami- pod drogami i chodnikami- piaskiem z zagęszczaniem do wskaźnika zagęszczania $I_s=0,95$.
w pozostałych przypadkach- gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

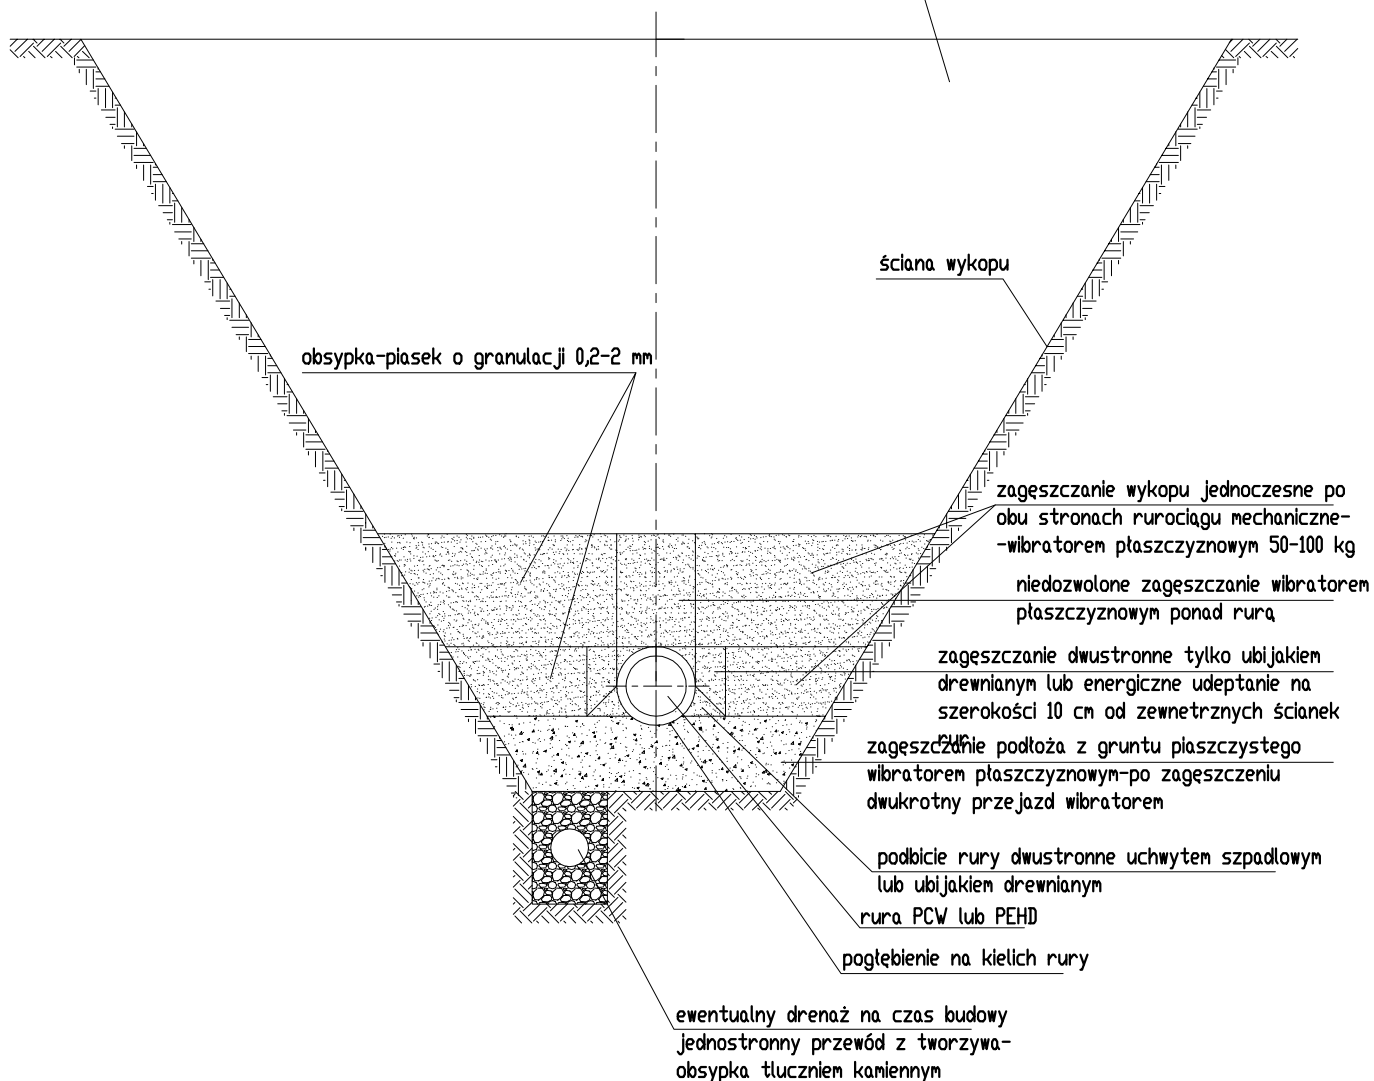

OBIEKT ADRES	"Moje boisko Orlik 2012" BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA	
	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 26-600 Radom WYDZIELONA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 205/6	
BRANŻA	SANITARNA	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP	DATA 05.2008
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Kijak upr.MAZ/0340/PW05/04	SKALA
		NR. RYS. 6