


NR	OZNACZENIA	ILOŚĆ SZTUK
1	WODNIERZ SKRZYDEŁKOWY JS 2,5 DN 20 mm, $\dot{q}_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	1
2	FILTR SIATKOWY DO WODY DN 32	1
3	ZAMÓR ANTYSKAŻENIOWY EA 251 DANFOSS DN 25 F--MY DANFOSS	1
4	ZAMÓR ODCINAJĄCY DN 32	2

WA1

Podziałka 1:100/500

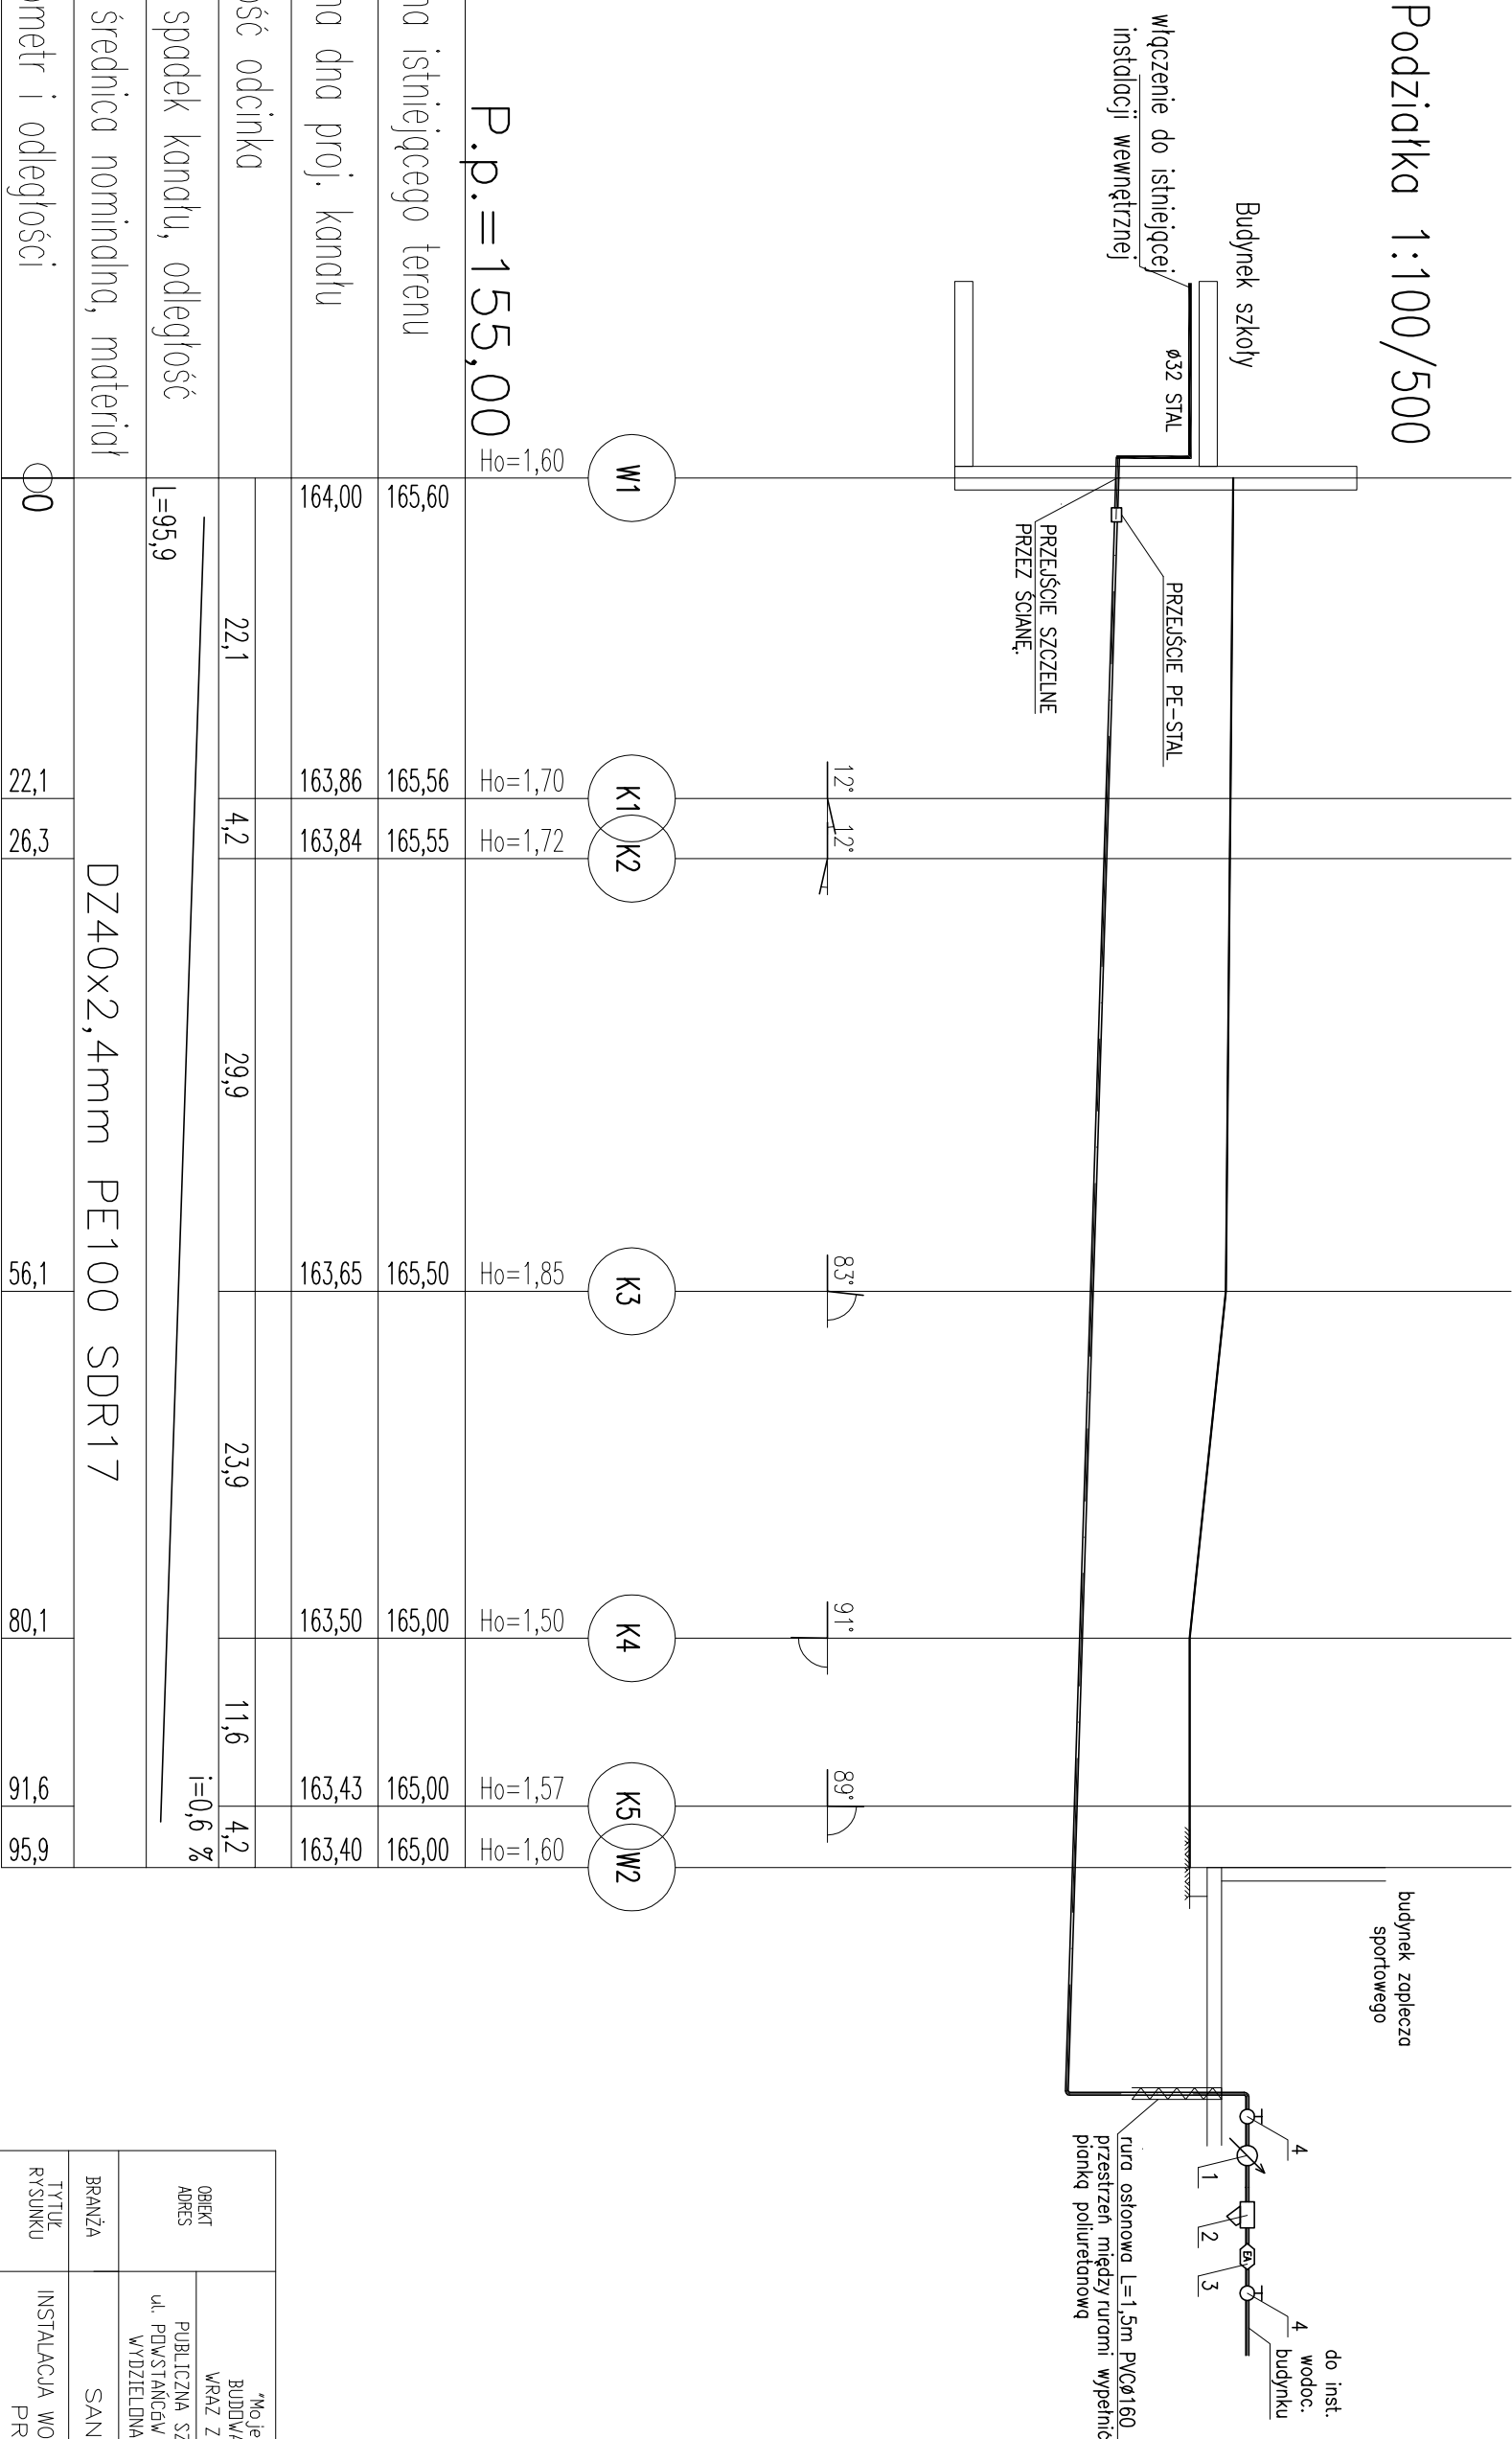

OBIEKT ADRES	"Moje boisko Drlik 2012" BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA		
	ul. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH 4 26-600 Radom WYDZIELNA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 205/6		
BRANŻA	SANITARNA		PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA PROFIL WODY		DATA 05.2008
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Kijak upr.MAZ/0340/PWOS/04		SKALA 1:100/500 NR RS. 2