


zasyпка: pod jezdniami- piaskiem o granulacji 0,2-2 mm z zagęszczaniem wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu średniego lub ciężkiego.

poza jezdniami- pod drogami i chodnikami- piaskiem z zagęszczaniem do wskaźnika zagęszczania  $I_s=0,95$ .

w pozostałych przypadkach- gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

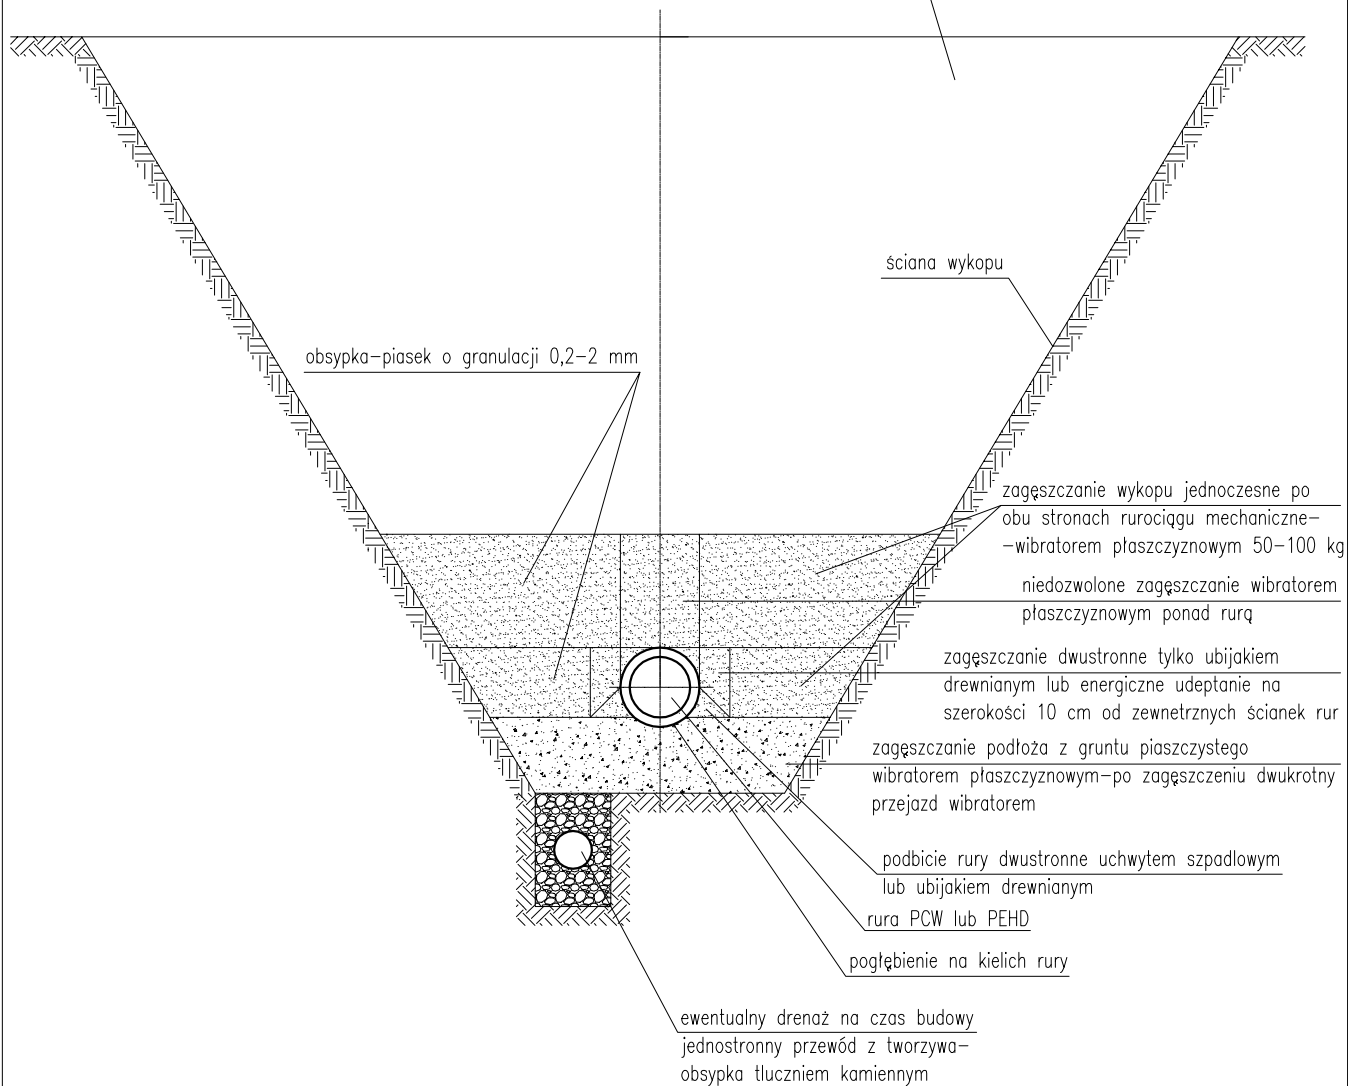

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOŁEM BOISK ZEWNĘTRZNYCH  
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA  
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOŚCIUSZKI  
BUDOWA DROGI P.POŻ. I UKSZTAŁTOWANIE TERENU  
NA TERENIE INWESTYCJI  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH  
POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB  
DLA POTRZEB SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ  
NA DZIAŁKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33  
W RADOMIU, PRZY UL.KOŚCIUSZKI 7  
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Tytuł	KANALIZACJA DESZCZOWA	Branża
rysunku:	SPOSÓB UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE	SANITARNA
Projektował	mgr inż. Arkadiusz Mrówczyński Wa-190/02	
Sprawdził	mgr inż. Mirosław Kijak upr. MAZ/0340/PWOS/04	
Data:	01.2007	Skala: -
		Nr rys. 5