
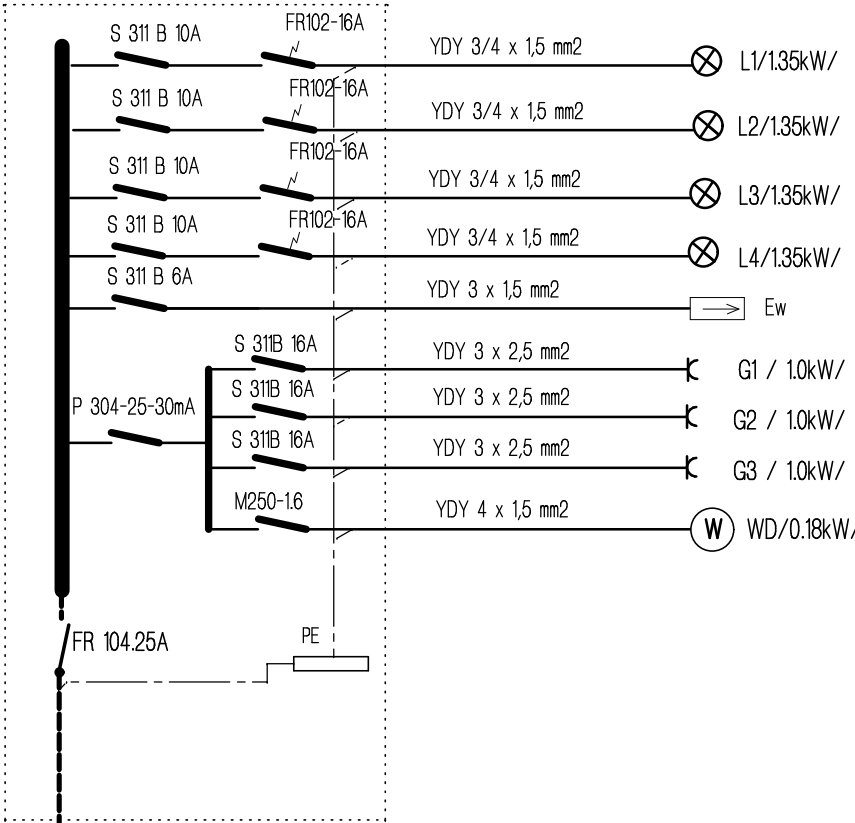


TS

Pi = 8.6 kW kj=0.9
Po = 7.7kW Io = 12A Ib = 25A

ZASTOSOWAĆ TABLICĘ TYPU RWN-3x12
PROD. LEGRAND /wyk. wnekkowe z drzwiczkami metalowymi/

Do budowany rozd. - bezpiecznikowy typu R303 25A w obud. S4



UKŁAD POŁĄCZEŃ TN-C-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ – SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Obiekt:	Sala Gimnastyczna P.Sz.P. nr 17 w Radomiu ul. Wierzbicka 89/93	
Temat:	Schemat ideowy tablicy TS	
Projekt:	PIOTR GRALEWSKI upr. RA 43/85	Data: 11.2007.
		Skala:
		Nr rys. 2