


granica działki

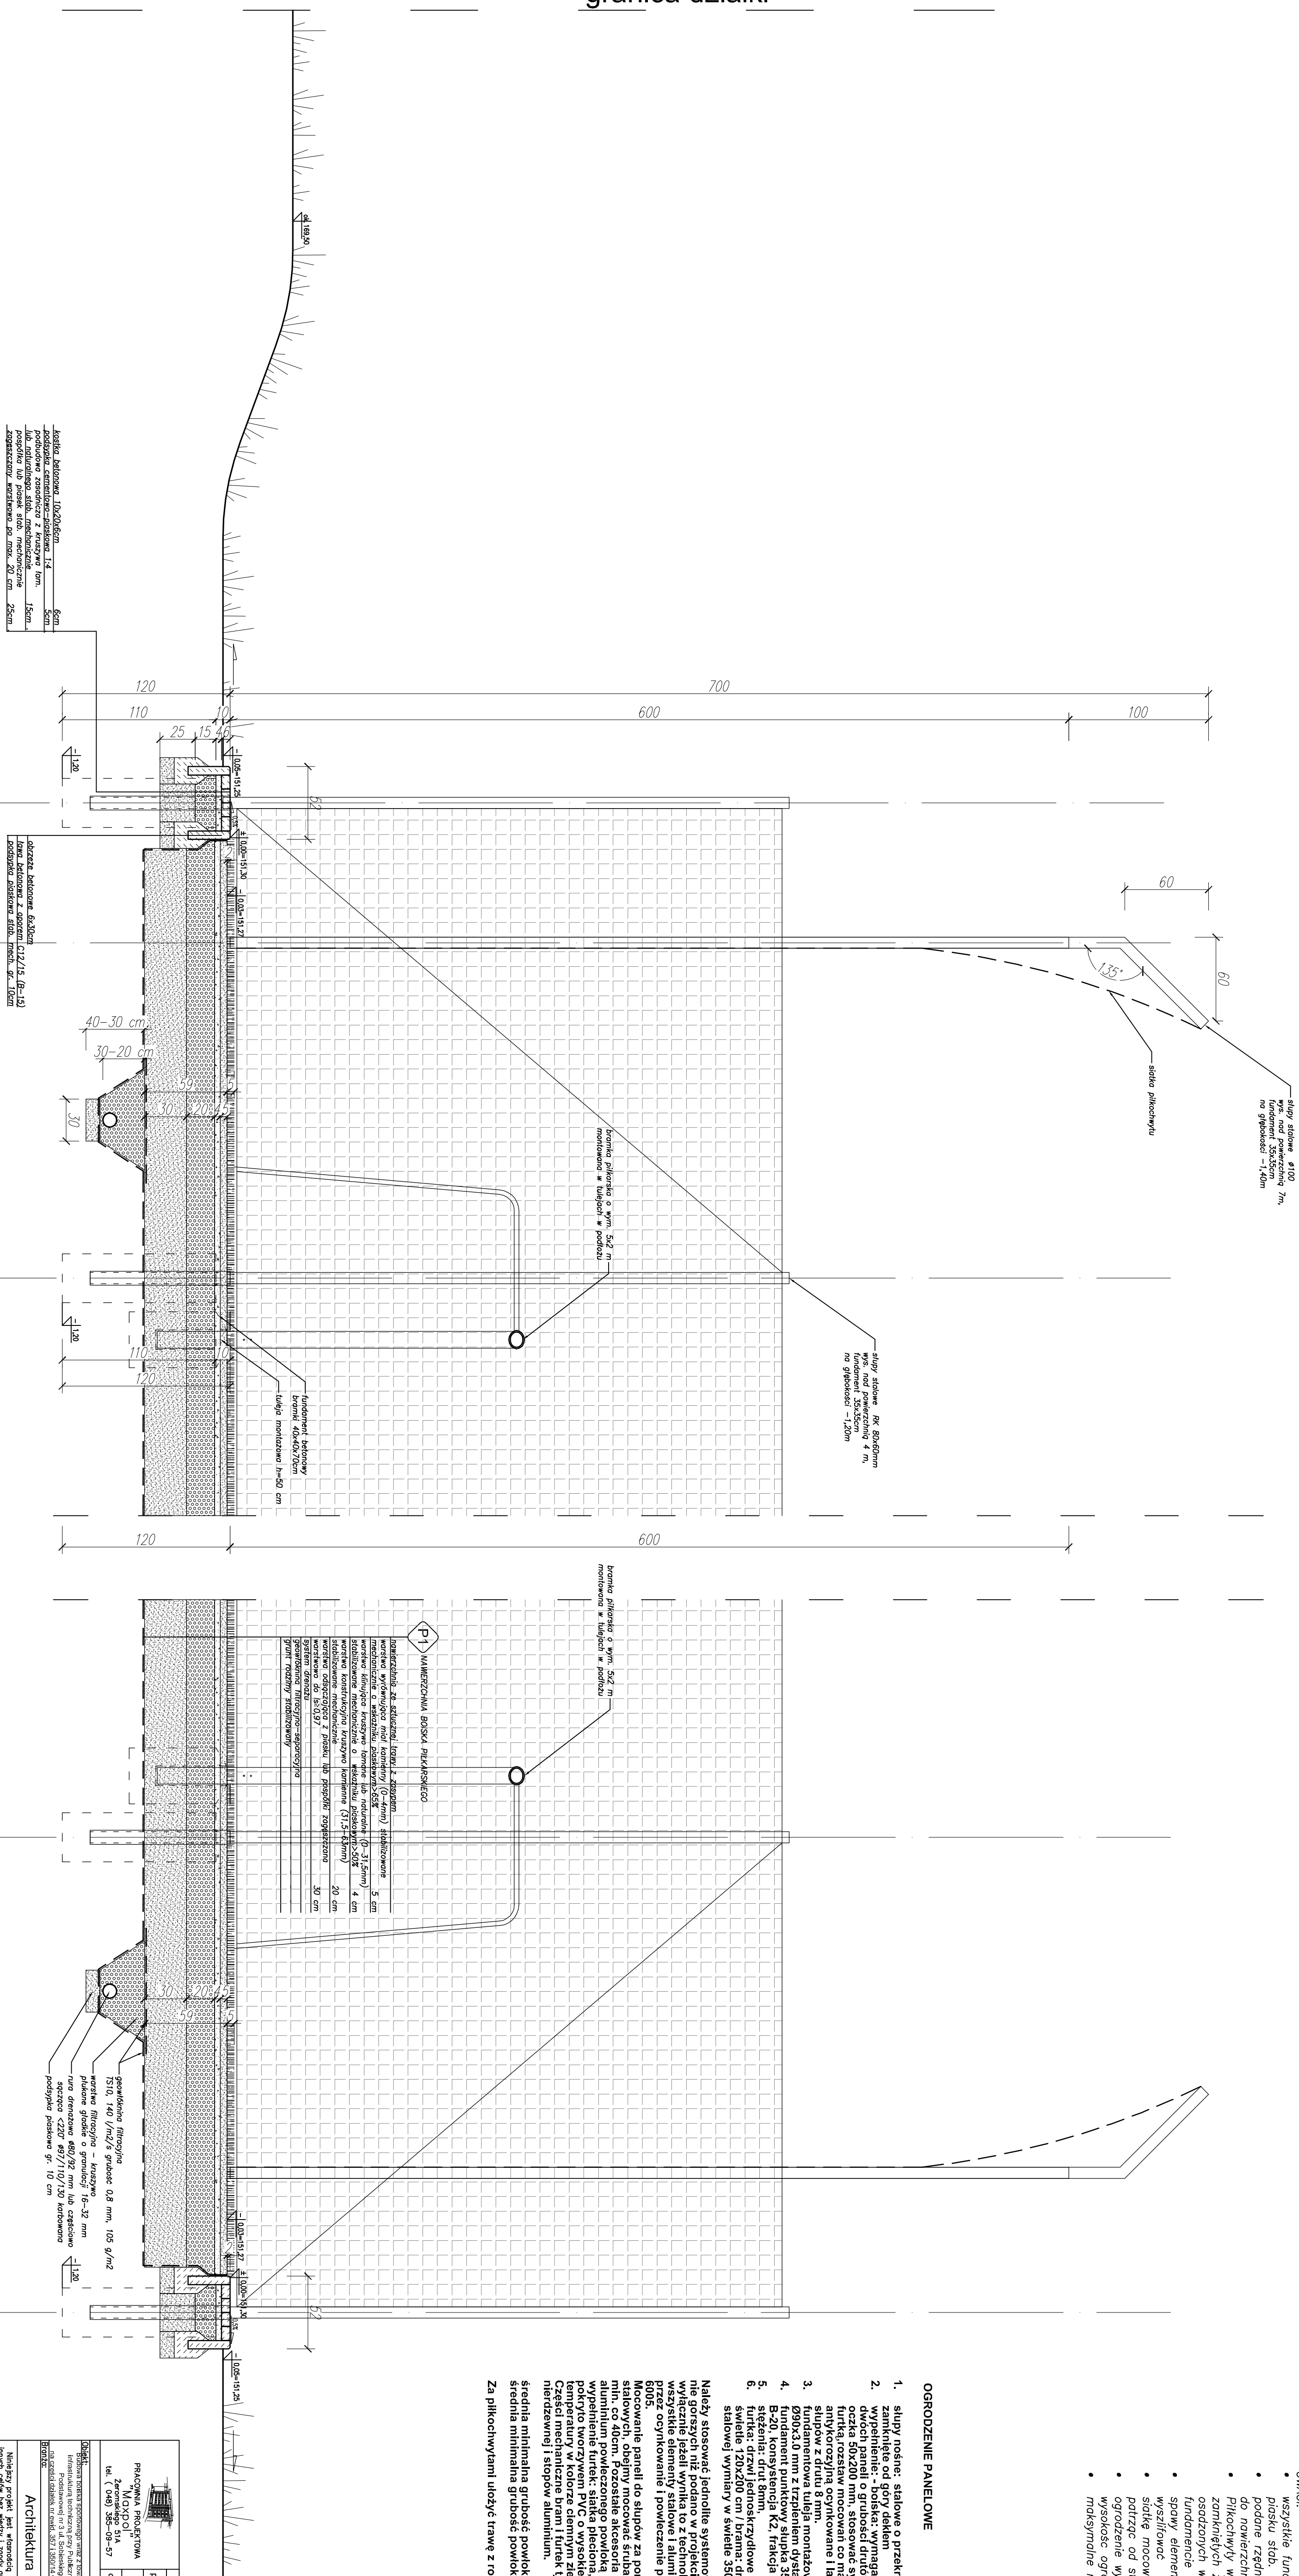

OGRODZENIE PANELOWE

1. szypułkę nosząc: stalowe o przekroju 80x60 o wys. 4 m, w rozstawie max 2,50 m, zamykane od góry dekletem
2. wypełnienie: - boiska: wyrównana wysokość uzyskane poprzez podcięcie dwóch palików o grubości drutu 6/68 mm (poziomo/paliki/poziomo), wielkość otworów: 100x100 mm, - pozostałe: wyrównanie powierzchni przez podcięcie drutów, rozstaw mocowań co max. 40cm, stosować podłoża ochronne, antykorozyjną cynkowaną i lakierowane proszkowo, zastosować szcegła szlupow z drutu 8 mm
3. fundamentowe tępła montażowa profil stalowy zamknięty, cynkowany 690X33 o mm z wypełnieniem dyspersyjnym B-20, szerokość 300 mm, wysokość 42, 1/4 rąda klasyczna 28 mm
4. szcegła: drut 8 mm
5. furka: drut jednokształtowy z wypełnieniem z stali stalowej wylamy w swietle 120X200 mm / bieżnia: 35X20 dwuskrzynkowy z wypełnieniem z stali stalowej wylamy w swietle: 35X20 dwuskrzynkowy zamykane na klucz
- 6.

Należy stosować jednolite systemowe rozwiązania producentów o parametrach technicznych jak najbardziej zbliżonych do siebie. Wymagane jest stosowanie wysokiej jakości wyrobów z technologicznie zaawansowanych procesów produkcyjnych, które gwarantują wysoką precyzję wykonania i powtarzalność. Wymagane jest stosowanie wysokiej jakości wyrobów z technologicznie zaawansowanych procesów produkcyjnych, które gwarantują wysoką precyzję wykonania i powtarzalność. Wymagane jest stosowanie wysokiej jakości wyrobów z technologicznie zaawansowanych procesów produkcyjnych, które gwarantują wysoką precyzję wykonania i powtarzalność.

Za pilkociwymi ułożyć trawę z rolki przeznaczoną do obiektów sportowych.

Za piłkochwytnymi ułożyć trawę z rolki przeznaczoną do obiektów sportowych.

[illegible]

- **UWAGA:**
- wszystkie fundamenty należy posadzić na warstwie piasku siłb. mechanicznie gr. min. 20cm
- postaći ręcznie oraz grubości gruntu odnosi się do nawierzchni wykonanej po ustabilizowaniu
- Płochyżony wykonano ze słodowych profili zamkniętych z rur Ø100x4mm dla słupów wys. 7m osadzonych w tulejach zabetonowanych w fundamente
- spawy elementów słodowych należy dodatkowo wyszlifować
- siłkąc mocować po wewnętrznej stronie słupków patrząc od strony boiska
- ogrózenie wykonano z paneli systemowych, wysokość ogrodzenia 4 m
- naksymalnie nachylenie skarp 1:2